



Nombre del Servidor Público

**ARMANDO PÉREZ CALLEJAS**

Con el Puesto de

**SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO**, Credencial Núm.

Adscrito a la Dirección

**DE PROYECTOS**

Comisionado a

**CATORCE Y MATEHUALA, S.L.P.**

el (los) día (s)

**26**

de

**ABRIL**

del

**2022**

con

número de Oficio




**CEA/DP/2022/006**

Con el objeto de

**VISITA TÉCNICA PARA EVRIFICAR EL ESTADO FÍSICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

Resultando de mi comisión lo siguiente:

Se visitaron para verificar funcionamiento de redes de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales en las localidades de Catorce y Matehuala. La planta de Catorce no se encuentran operación, se requiere analizar los conceptos necesarios para que cada planta su pueda poner en funcionamiento. La planta de Matehuala se encuentra operando.

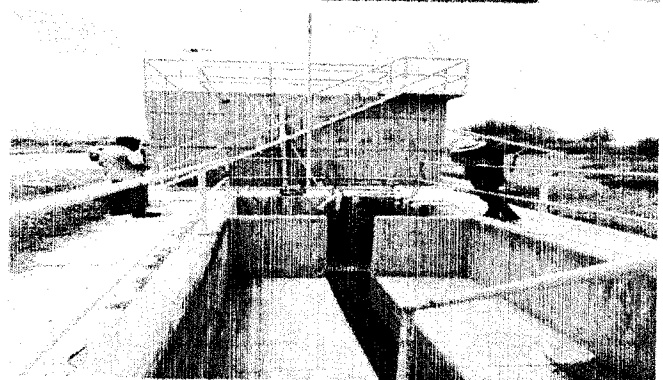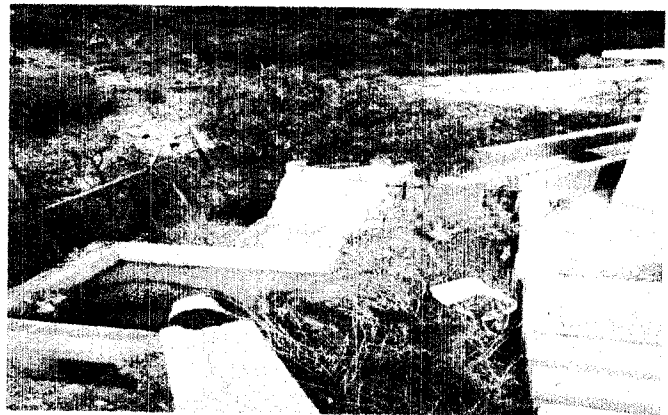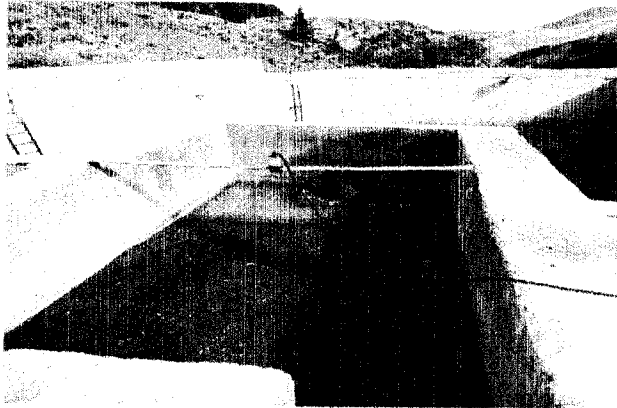

Elaborando este informe el día

**29**

de

**ABRIL**

de

**2022**

**DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.**

*Armando Pérez Callejas*

**ARMANDO PÉREZ CALLEJAS**

**SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO**

*Jonathan Rafael Elizondo Alonso*

**JONATHÁN RAFAEL ELIZONDO ALONSO**

**DIRECTOR DE PROYECTOS**