


Subdirección de **Administración de l A g u a**

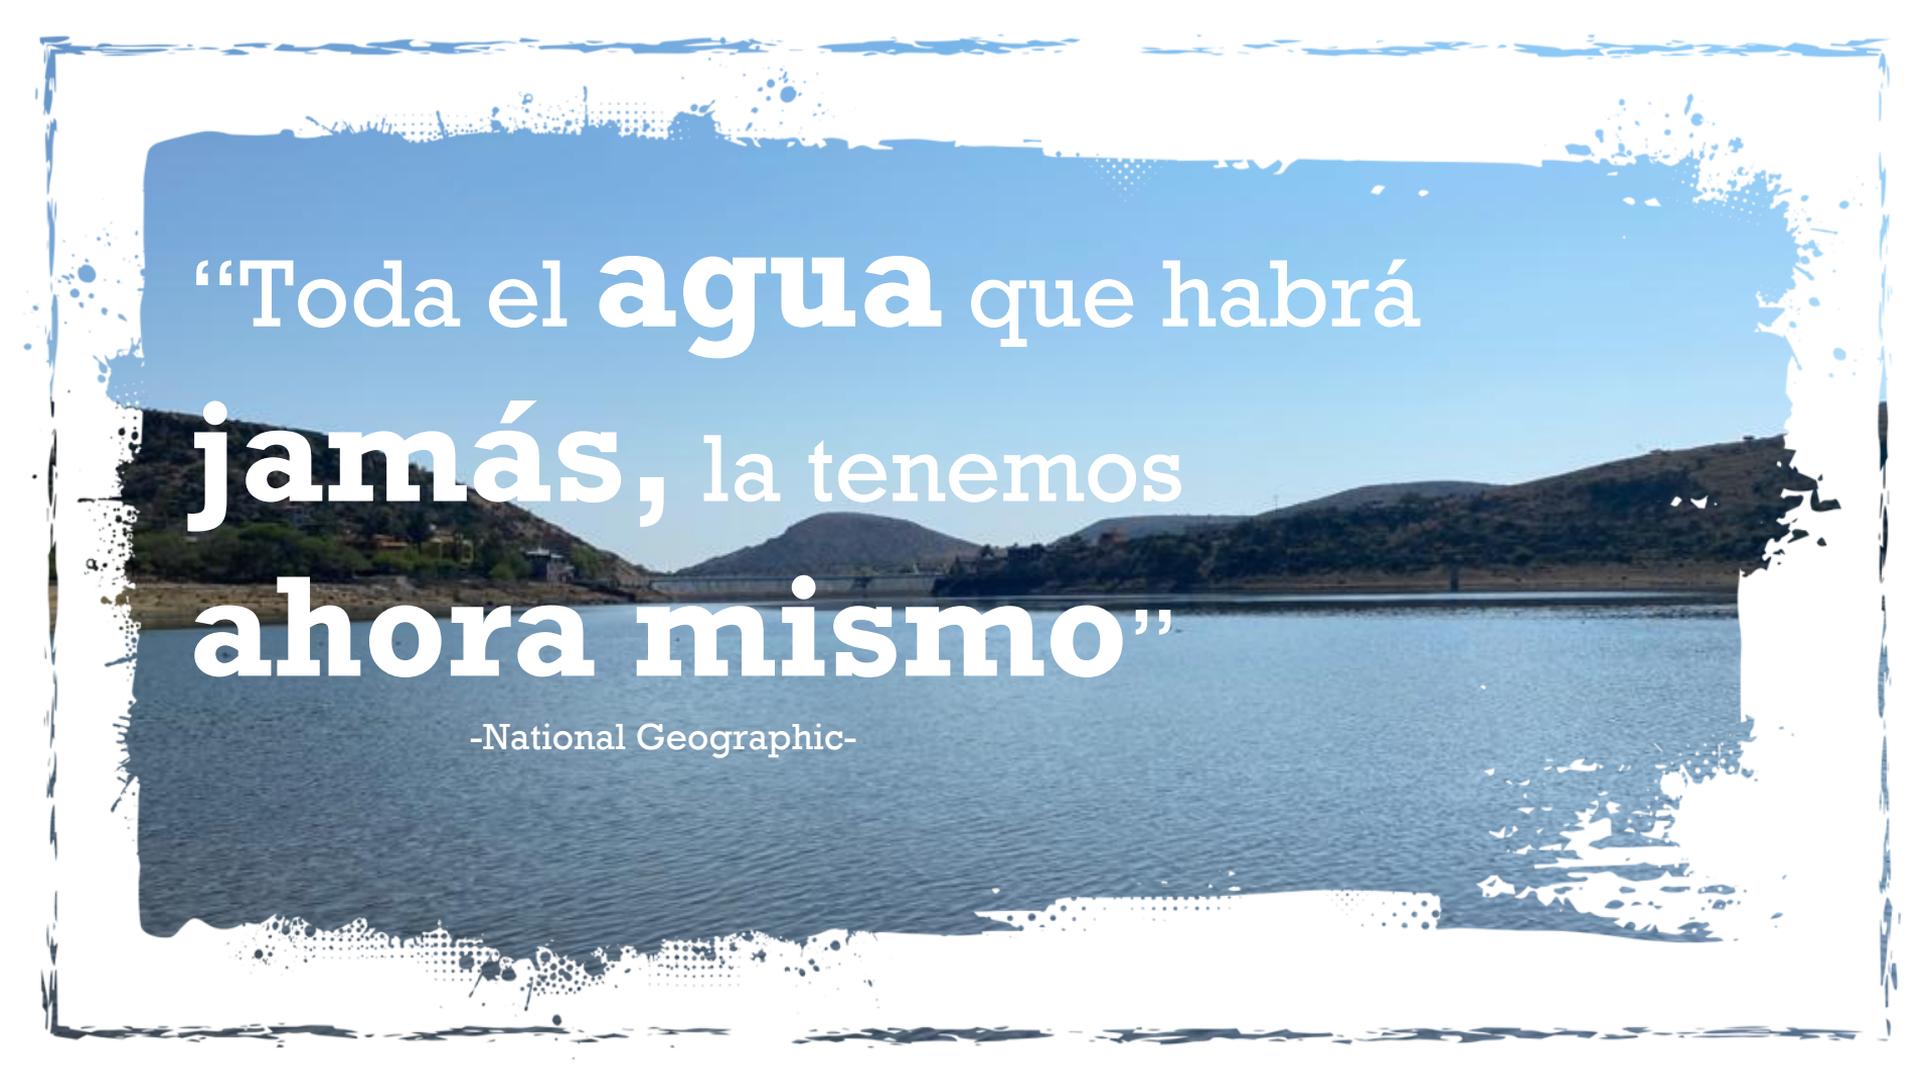

“Toda el **agua** que habrá
jamás, la tenemos
ahora mismo”

-National Geographic-

Fin y Propósito de la Subdirección de Administración del Agua

PI. Operación de PTAR's concesionadas por la Comisión

FIN

Realizar un eficiente control de los volúmenes de agua tratada para el cobro/pago al concesionario, así como el control de la calidad del agua.

PROPÓSITO

Mantener un control estadístico sobre los volúmenes de agua tratada producida y evitar diferencias en la facturación para el cobro/pago de servicios.

PII. Control y Administración de las Aguas Estatales

FIN

Administrar las fuentes de aguas estatales, regulando su aprovechamiento y preservación.

PROPÓSITO

Mantener un control y registro de las fuentes de aguas estatales así como el uso y aprovechamiento de sus bienes inherentes.



**PI. Operación
de PTAR'S**
concesionadas por la Comisión

Proyecto Tenorio-CFE

Control de Caudales

2020	INFLUENTE	TANQUE TENORIO (RIEGO)	EFLUENTE BY PASS	EFLUENTE CFE	FACTURA T3 A	FACTURA T3 B
		T. PRIMARIO	T. SECUNDARIO AVANZADO		T. PRIMARIO	T. SECUNDARIO
ENERO	2,698,108.00	2,237,522	44,329	380,014	2,617,536	424,343
FEBRERO	2,504,919.00	2,112,536	20,001	319,911	2,432,447	339,912
MARZO	2,622,694.00	2,416,780	76,352	183,026	2,599,806	259,378
ABRIL	2,364,008.00	2,299,865	53,261	101,198	2,401,063	154,459
MAYO	2,364,785.00	2,048,587	7,017	495,673	2,544,260	502,690
JUNIO	1,820,225.00	1,359,959	24,496	303,531	1,663,490	328,027
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
TOTALES (m3)	14,374,739.00	12,475,249	225,456	1,783,353	14,258,602	2,008,809

Proyecto Tenorio

Cárcamo de Bombeo

Como parte de las actividades diarias de supervisión en el cárcamo de bombeo en Tanque Tenorio se detectó una falla en un motor que suministra agua residual tratada a la zona de Riego de Los Gómez. Se procedió a elaborar el reporte para gestionar el recurso y con ello repararlo. La falla se debió al desgaste del embobinado.



Proyecto Tenorio



Ultima revisión antes
de poner en marcha
el equipo.



Proyecto Tenorio

Debido al mal estado en que se encuentra el Colector Sanitario Española, el día 12 de junio de 2020, se detectaron a lo largo de su trayectoria de 4,750 mts, al menos 5 hundimientos visibles los cuales ponen en riesgo las zonas habitacionales e industriales cercanas a estos hundimientos.



Proyecto Tenorio

Se observan afectaciones en la estructura tubular debido a la acumulación de gases y materia orgánica los que cuales podrían generar consecuencias graves en la salud así como de seguridad de las habitantes cercanos a estos hundimientos, además de los daños estructurales a las propiedades aledañas a este socavón.

Cabe mencionar que en el Convenio entre CEA-INTERAPAS del 15 de junio de 2000, en la Cláusula Tercera Inciso iii, se señala que: Terminada la construcción de El Sistema Tenorio Interapas recibirá de la CEA la posesión de los colectores, siendo responsable del adecuado mantenimiento y operación de los mismos.



Proyecto Tenorio



Hundimiento 1. Se ubica en la margen derecha en la zona estatal del cauce del Rio Española, a 50 metros antes del Eje 106.






Riego Parque

Tangamanga I y II

Riego Parque



Tangamanga I y II

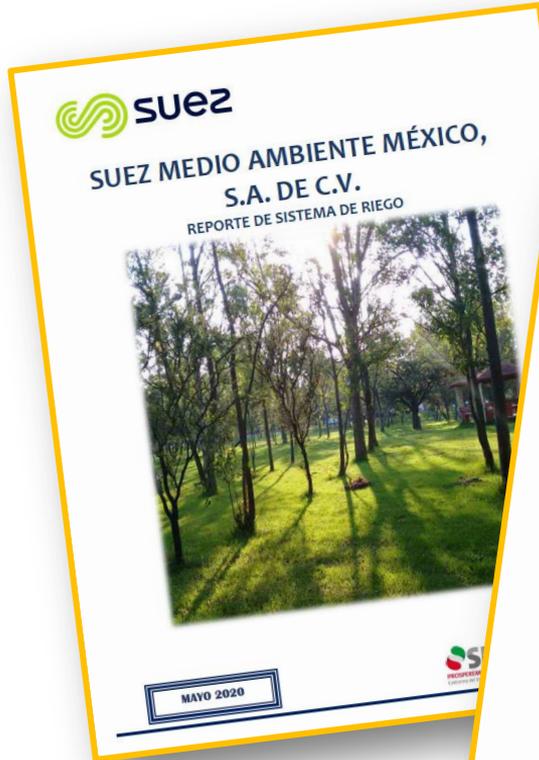

Mensualmente se entrega a esta Dirección el reporte del Sistema de Riego en los Parque Tangamanga. Se lleva a cabo la revisión y se procede a la gestión para tramitar el pago a la empresa operadora.

Riego Parque

Tangamanga I y II

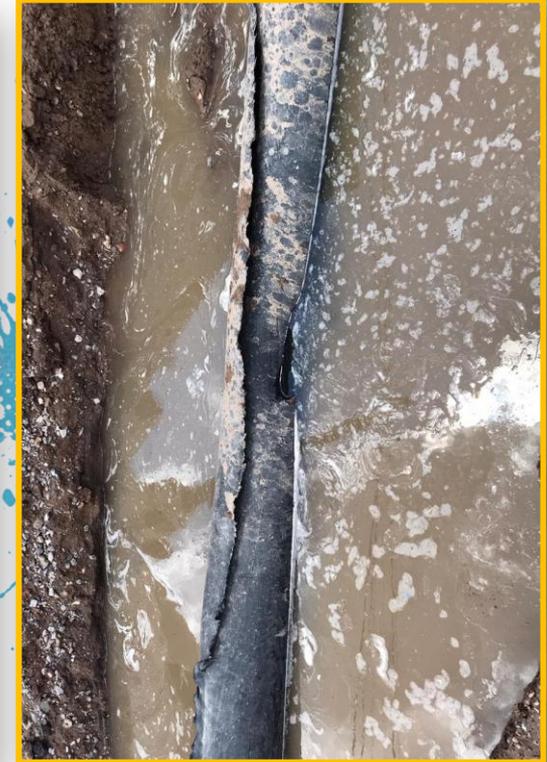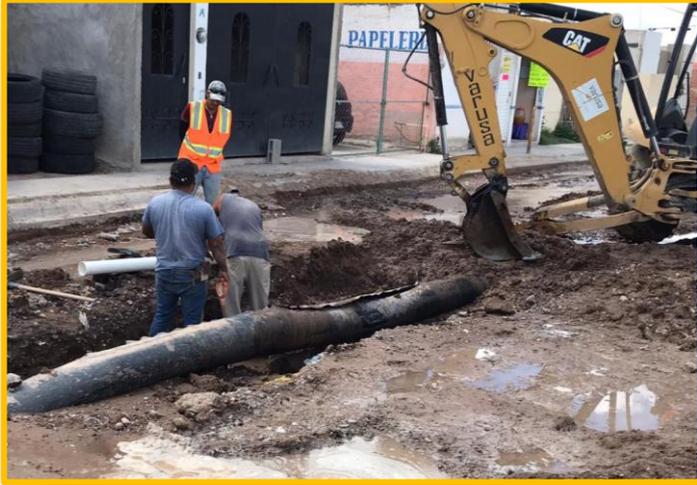

Durante los trabajos de pavimentación, el día 22 de junio, en la calle Miguel Hidalgo y Sta. Martha en la Colonia Tercera Grande, la empresa encargada de llevar dichos trabajos afectó la línea a presión que suministra de agua residual tratada al parque Tangamanga 2 y provocó la suspensión del servicio durante 3 días.

Riego Parque

Tangamanga I y II



Se llevaron a cabo los trabajos para reparar la línea y reanudar el suministro hacia el parque Tangamanga 2 así como para las zonas de riego agrícola.



Riego Parque

Gasto Diario Mayo / Tangamanga I y II

DÍA	PTAR I (LL)						PTAR II															TOTAL PTAR II		TOTAL m ³ PLANTAS I Y II CON LA UNIDAD DEPORTIVA	PROMEDIO DIARIO lps	
	SEMANARIAT		Consumo(m ³ /dia)	CONSUMO		RIEGO				BY PASS CLORADO				BY PASS SIN CLORAR				UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS			TOTAL m ³ PLANTA I SIN LA UNIDAD DEPORTIVA					
	Lectura Inicial	Lectura Final		m ³	lps	Lectura Inicial	Lectura Final	m ³	lps	Lectura Inicial	Lectura Final	m ³	lps	Lectura Inicial	Lectura Final	m ³	Lectura Inicial	Lectura Final	m ³	m ³		lps				
01/05/2020	82.580	82.628	48	652.958	658.547	5.589	65	1.445.847	1.447.388	1.541	18	1.445.847	1.445.847	0	984.345	984.431	86	532.839	532.839	0	1.627	19	7.216	7.216	84	
02/05/2020	82.628	82.628	0	658.547	666.968	8.421	97	1.447.388	1.448.951	1.463	17	1.447.388	1.447.388	0	984.431	984.504	73	532.839	533.008	169	1.705	20	9.957	10.128	117	
03/05/2020	82.628	82.632	4	666.968	675.123	8.155	94	1.448.951	1.450.616	1.765	20	1.448.951	1.448.951	0	984.504	984.559	55	533.008	533.008	0	1.820	21	9.975	9.975	115	
04/05/2020	82.632	82.651	19	675.123	683.282	8.159	94	1.450.616	1.452.310	1.694	20	1.450.616	1.450.616	0	984.559	984.577	18	533.008	533.008	0	1.712	20	9.871	9.871	114	
05/05/2020	82.651	82.658	7	683.282	688.900	5.618	65	1.452.310	1.453.981	1.671	19	1.452.310	1.452.310	0	984.577	984.662	85	533.008	533.008	0	1.756	20	7.374	7.374	85	
06/05/2020	82.658	82.712	54	688.900	694.448	5.548	64	1.453.981	1.455.794	1.813	21	1.453.981	1.453.981	0	984.662	984.733	71	533.008	533.125	117	2.001	23	7.432	7.549	87	
07/05/2020	82.712	82.760	48	694.448	702.109	7.661	89	1.455.794	1.457.276	1.482	17	1.455.794	1.455.794	0	984.733	984.820	87	533.125	533.273	148	1.717	20	9.230	9.378	109	
08/05/2020	82.760	82.810	50	702.109	708.635	6.526	76	1.457.276	1.459.042	1.766	20	1.457.276	1.457.276	0	984.820	984.909	89	533.273	533.273	0	1.855	21	8.381	8.381	97	
09/05/2020	82.810	82.810	0	708.635	711.846	3.211	37	1.459.042	1.460.793	1.751	20	1.459.042	1.459.042	0	984.909	984.972	63	533.273	533.273	0	1.814	21	5.025	5.025	58	
10/05/2020	82.810	82.810	0	711.846	717.589	5.743	66	1.460.793	1.462.485	1.692	20	1.460.793	1.460.793	0	984.972	985.075	103	533.273	533.273	0	1.795	21	6.528	7.538	87	
11/05/2020	82.810	82.810	0	717.589	726.150	8.561	99	1.462.485	1.464.258	1.773	21	1.462.485	1.462.485	0	985.075	985.165	90	533.273	533.273	0	1.863	22	10.424	10.424	121	
12/05/2020	82.810	82.923	113	726.150	734.320	8.170	95	1.464.258	1.465.690	1.432	17	1.464.258	1.464.258	0	985.165	985.318	153	533.273	533.421	148	1.733	20	9.755	9.903	115	
13/05/2020	82.923	82.968	45	734.320	742.771	8.451	98	1.465.690	1.467.150	1.460	17	1.465.690	1.465.690	0	985.318	985.408	90	533.421	533.639	218	1.768	20	10.001	10.219	118	
14/05/2020	82.968	83.026	60	742.771	749.962	7.221	84	1.467.150	1.468.398	1.248	14	1.467.150	1.467.150	0	985.408	985.493	75	533.639	533.845	206	1.529	18	8.544	8.750	101	
15/05/2020	83.026	83.068	42	749.962	757.662	7.670	89	1.468.398	1.469.517	1.119	13	1.468.398	1.468.398	0	985.493	985.882	389	533.845	533.994	149	1.667	19	9.188	9.337	108	
16/05/2020	83.068	83.068	0	757.662	765.470	7.808	90	1.469.517	1.471.134	1.617	19	1.469.517	1.469.517	0	985.882	985.909	27	533.994	534.140	146	1.790	21	9.452	9.588	111	
17/05/2020	83.068	83.076	8	765.470	772.894	7.424	86	1.471.134	1.472.862	1.728	20	1.471.134	1.471.134	0	985.909	985.942	33	534.140	534.288	148	1.909	22	9.185	9.333	108	
18/05/2020	83.076	83.125	49	772.894	779.268	6.374	74	1.472.862	1.474.459	1.597	18	1.472.862	1.472.862	0	985.942	985.995	53	534.288	534.435	147	1.797	21	8.024	8.171	95	
19/05/2020	83.125	83.186	61	779.268	786.137	6.869	103	1.474.459	1.476.040	1.581	18	1.474.459	1.474.459	0	985.995	986.036	41	534.435	534.585	150	1.772	21	10.491	10.641	123	
20/05/2020	83.186	83.244	58	786.137	794.495	6.358	74	1.476.040	1.477.739	1.739	20	1.476.040	1.476.040	0	986.036	986.126	90	534.585	534.705	120	1.949	23	8.157	8.307	96	
21/05/2020	83.244	83.315	71	794.495	802.864	8.369	97	1.477.739	1.479.417	1.638	19	1.477.739	1.477.739	0	986.126	986.155	29	534.705	534.849	144	1.811	21	10.036	10.180	118	
22/05/2020	83.315	83.372	57	802.864	808.192	5.328	62	1.479.417	1.481.008	1.591	18	1.479.417	1.479.417	0	986.155	986.221	66	534.849	535.062	213	1.870	22	6.986	7.198	83	
23/05/2020	83.372	83.372	0	808.192	814.967	6.795	79	1.481.008	1.482.536	1.528	18	1.481.008	1.481.008	0	986.221	986.313	92	535.062	535.275	213	1.833	21	8.415	8.628	100	
24/05/2020	83.372	83.372	0	814.967	823.295	8.308	96	1.482.536	1.484.185	1.649	19	1.482.536	1.482.536	0	986.313	986.378	65	535.275	535.275	0	1.714	20	10.022	10.022	116	
25/05/2020	83.372	83.429	57	823.295	831.630	8.335	96	1.484.185	1.485.719	1.534	18	1.484.185	1.484.185	0	986.378	986.434	56	535.275	535.275	0	1.590	18	9.925	9.925	115	
26/05/2020	83.429	83.463	34	831.630	839.405	7.775	90	1.485.719	1.487.036	1.317	15	1.485.719	1.485.719	0	986.434	986.494	60	535.275	535.498	223	1.600	19	9.152	9.375	109	
27/05/2020	83.463	83.545	82	839.405	848.200	8.795	102	1.487.036	1.488.163	1.127	13	1.487.036	1.487.036	0	986.494	986.506	12	535.498	535.730	232	1.371	16	9.934	10.166	118	
28/05/2020	83.545	83.595	50	848.200	856.558	8.358	97	1.488.163	1.489.510	1.347	16	1.488.163	1.488.163	0	986.506	986.594	88	535.730	536.027	297	1.732	20	7.943	10.090	117	
29/05/2020	83.595	83.625	30	856.558	861.356	4.798	56	1.489.510	1.491.080	1.570	18	1.489.510	1.489.510	0	986.594	986.668	74	536.027	536.181	154	1.798	21	6.462	6.596	76	
30/05/2020	83.625	83.625	0	861.356	869.370	8.014	93	1.491.080	1.492.854	1.774	21	1.491.080	1.491.080	0	986.668	986.780	112	536.181	536.181	0	1.886	22	9.900	9.900	115	
31/05/2020	83.625	83.625	0	869.370	874.577	5.207	60	1.492.854	1.494.500	1.646	19	1.492.854	1.492.854	0	986.780	986.789	9	536.181	536.181	0	1.655	19	6.862	6.862	79	
TOTAL m ³ mes			1,045	221,819			48,853				0				2,444			3,342			54,439		272,716		276,658	

Parque Tangamanga I.

DÍA	Lectura Inicial	Lectura Final	GASTO				PRESURIZACIÓN		
			m ³	lps	Caudal (m ³ /dia)	Lectura Inicial	Lectura Final	Caudal (m ³ /dia)	
01-may-20	676.256	676.654	398	5	398	676.256	676.312	56	
02-may-20	676.654	676.959	305	4	703	676.654	676.711	57	
03-may-20	676.959	677.102	143	2	846	676.959	677.018	59	
04-may-20	677.102	677.102	0	0	846	677.102	677.102	0	
05-may-20	677.102	678.935	1.833	21	2.679	677.102	677.157	55	
06-may-20	678.935	680.875	1.940	22	4.619	678.935	678.990	55	
07-may-20	680.875	682.641	1.766	20	6.385	680.875	680.937	62	
08-may-20	682.641	684.286	1.645	19	8.030	682.641	682.707	66	
09-may-20	684.286	685.869	1.583	18	9.613	684.286	684.342	56	
10-may-20	685.869	689.142	3.273	38	12.886	685.869	685.927	58	
11-may-20	689.142	690.565	1.423	16	14.309	689.142	689.204	62	
12-may-20	690.565	692.078	1.513	18	15.822	690.565	690.628	63	
13-may-20	692.078	693.673	1.595	18	17.417	692.078	692.142	64	
14-may-20	693.673	695.394	1.721	20	19.138	693.673	693.742	69	
15-may-20	695.394	697.114	1.720	20	20.858	695.394	695.448	54	
16-may-20	697.114	698.666	1.552	18	22.410	697.114	697.170	56	
17-may-20	698.666	700.564	1.898	22	24.308	698.666	699.731	65	
18-may-20	700.564	702.244	1.680	19	25.988	700.564	700.613	49	
19-may-20	702.244	704.119	1.875	22	27.863	702.244	702.296	52	
20-may-20	704.119	705.928	1.809	21	29.672	704.119	704.174	55	
21-may-20	705.928	707.973	2.045	24	31.717	705.928	705.979	51	
22-may-20	707.973	709.600	1.627	19	33.344	707.973	708.023	50	
23-may-20	709.600	711.238	1.638	19	34.982	709.600	709.661	61	
24-may-20	711.238	713.636	2.398	28	37.380	711.238	711.304	66	
25-may-20	713.636	716.450	2.814	33	40.194	713.636	713.694	58	
26-may-20	716.450	717.867	1.417	16	41.611	716.450	716.501	51	
27-may-20	717.867	719.660	1.793	21	43.404	717.867	717.936	69	
28-may-20	719.660	721.477	1.817	21	45.221	719.660	719.717	57	
29-may-20	721.477	722.795	1.318	15	4				

Riego Parque

Gasto Diario Junio / Tangamanga I y II

DÍA	SEMARNAT				PTAR I (L.I.)																PTAR II																TOTAL PTAR II		TOTAL m3 PLANTAS I y II SRI LA UNIDAD DEPORTIVA	TOTAL m3 PLANTA Y II CORILA UNIDAD DEPORTIVA	PROMEDIO DIARIO lps
	Lectura Inicial	Lectura final	Consumo (m³/día)	Lectura Inicial	Lectura final	CONSUMO				RIEGO				BY PASS CLORADO				BY PASS SIN CLORAR				UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS				m3	lps	m3	lps												
						m3	lps	Lectura Inicial	Lectura final	m3	lps	Lectura Inicial	Lectura final	m3	lps	Lectura Inicial	Lectura final	m3	lps	Lectura Inicial	Lectura final	m3	lps																		
01/06/2020	83.625	83.687	62	874.577	882.517	7.940	92	1.494.500	1.496.240	1.740	20	1.494.500	1.494.500	0	986.789	986.839	50	536.181	536.181	0	1.790	21	9.730	9.730	113																
02/06/2020	83.687	83.697	0	882.517	884.910	2.393	28	1.496.240	1.497.948	1.708	20	1.496.240	1.496.240	0	986.839	986.908	69	536.181	536.181	0	1.777	21	4.170	4.170	48																
03/06/2020	83.687	83.734	47	884.910	892.208	7.298	84	1.497.948	1.499.407	1.459	17	1.497.948	1.497.948	0	986.908	986.974	66	536.181	536.482	301	1.826	21	8.823	9.124	106																
04/06/2020	83.734	83.802	68	892.208	901.006	8.798	102	1.499.407	1.500.881	1.474	17	1.499.407	1.499.407	0	986.974	987.011	37	536.482	536.605	123	1.634	19	10.309	10.432	121																
05/06/2020	83.802	83.834	32	901.006	909.526	8.520	99	1.500.881	1.502.746	1.865	22	1.500.881	1.500.881	0	987.011	987.105	94	536.605	536.605	0	1.959	23	10.479	10.479	121																
06/06/2020	83.834	83.834	0	909.526	914.650	5.124	59	1.502.746	1.504.617	1.871	22	1.502.746	1.502.746	0	987.105	987.168	63	536.605	536.605	0	1.934	22	7.058	7.058	82																
07/06/2020	83.834	83.834	0	914.650	923.453	8.803	102	1.504.617	1.506.507	1.890	22	1.504.617	1.504.617	0	987.168	987.244	76	536.605	536.605	0	1.966	23	10.769	10.769	125																
08/06/2020	83.834	83.890	56	923.453	930.723	7.270	84	1.506.507	1.508.447	1.940	22	1.506.507	1.506.507	0	987.244	987.342	98	536.605	536.605	0	2.038	24	9.308	9.308	108																
09/06/2020	83.890	83.938	48	930.723	936.988	6.265	73	1.508.447	1.510.144	1.697	20	1.508.447	1.508.447	0	987.342	987.437	95	536.605	536.605	0	1.792	21	8.057	8.057	93																
10/06/2020	83.938	83.971	33	936.988	942.730	5.742	64	1.510.144	1.511.078	934	11	1.511.078	1.512.003	925	987.437	987.507	70	536.605	536.605	0	1.929	22	7.671	7.671	89																
11/06/2020	83.971	84.006	35	942.730	950.727	7.997	93	1.512.003	1.512.003	0	0	1.512.003	1.512.003	1.922	987.507	987.573	66	536.605	536.605	0	1.988	23	9.985	9.985	116																
12/06/2020	84.006	84.043	37	950.727	959.449	8.722	101	1.512.003	1.513.925	2.000	20	1.513.925	1.513.925	2.000	987.573	987.666	93	536.605	536.605	0	2.093	24	10.815	10.815	125																
13/06/2020	84.043	84.045	2	959.449	966.682	7.233	84	1.513.925	1.515.925	2.000	20	1.513.925	1.517.734	1.809	987.666	987.746	80	536.605	536.758	153	2.042	24	9.122	9.275	107																
14/06/2020	84.045	84.045	0	966.682	974.080	7.398	86	1.515.925	1.519.698	4.03	5	1.517.734	1.519.295	1.561	987.746	987.850	104	536.758	536.758	0	2.068	24	9.466	9.466	110																
15/06/2020	84.045	84.091	46	974.080	981.240	7.160	83	1.519.698	1.521.463	1.765	20	1.519.698	1.519.698	0	987.850	987.931	81	536.758	536.758	0	1.846	21	8.006	8.006	104																
16/06/2020	84.091	84.134	43	981.240	989.889	8.749	101	1.521.463	1.523.102	1.639	19	1.519.698	1.519.698	0	987.931	988.077	146	536.758	537.037	279	2.054	24	10.534	10.913	125																
17/06/2020	84.134	84.191	57	989.889	995.790	5.901	67	1.523.102	1.524.101	999	12	1.524.101	1.524.101	798	988.077	988.797	720	537.037	537.037	0	1.798	21	7.599	7.599	88																
18/06/2020	84.191	84.191	0	995.790	1.001.295	5.505	64	1.524.101	1.525.545	1.395	16	1.523.847	1.523.847	0	988.797	988.921	124	537.037	537.037	0	1.489	17	6.994	6.994	81																
19/06/2020	84.191	84.191	0	1.001.295	1.007.250	5.955	69	1.525.545	1.526.336	791	9	1.523.847	1.523.847	0	988.921	989.068	147	537.037	537.037	0	1.938	11	6.893	6.893	80																
20/06/2020	84.191	84.191	0	1.007.250	1.014.253	7.003	81	1.526.336	1.528.368	2.032	24	1.519.648	1.519.648	0	989.068	989.144	76	537.037	537.037	0	2.108	24	9.111	9.111	105																
21/06/2020	84.191	84.241	50	1.014.253	1.020.832	6.579	76	1.528.368	1.530.307	1.939	22	1.519.648	1.519.648	0	989.144	989.231	87	537.037	537.037	0	2.026	23	8.605	8.605	100																
22/06/2020	84.241	84.301	60	1.020.832	1.025.495	4.663	54	1.530.307	1.532.072	1.765	20	1.519.648	1.519.648	0	989.231	989.342	111	537.037	537.037	0	1.976	22	6.513	6.513	75																
23/06/2020	84.301	84.384	83	1.025.495	1.032.084	6.589	77	1.532.072	1.533.718	1.646	19	1.519.648	1.519.648	0	989.342	989.450	108	537.037	537.037	0	1.754	20	6.869	6.869	97																
24/06/2020	84.384	84.405	21	1.032.084	1.038.365	6.281	60	1.533.718	1.533.918	200	2	1.519.648	1.519.648	0	989.450	989.562	112	537.037	537.037	0	3.12	4	3.963	3.963	76																
25/06/2020	84.405	84.449	44	1.038.365	1.043.969	5.604	65	1.533.918	1.536.763	1.845	21	1.519.648	1.519.648	0	989.562	989.644	82	537.037	537.037	0	1.927	22	7.531	7.531	87																
26/06/2020	84.449	84.478	29	1.043.969	1.046.904	2.935	34	1.536.763	1.536.041	278	0	1.519.648	1.520.123	475	989.644	989.644	0	537.037	537.037	0	753	9	3.688	3.688	43																
27/06/2020	84.478	84.478	0	1.046.904	1.049.086	2.182	25	1.536.041	1.536.041	0	0	1.520.123	1.521.897	1.774	989.644	989.724	80	537.037	537.037	0	1.854	21	4.036	4.036	47																
28/06/2020	84.478	84.478	0	1.049.086	1.051.747	2.661	31	1.536.041	1.536.041	0	0	1.521.897	1.523.398	1.501	989.724	989.823	99	537.037	537.037	0	1.600	19	4.261	4.261	49																
29/06/2020	84.478	84.505	27	1.051.747	1.052.953	1.206	14	1.536.041	1.536.041	0	0	1.523.398	1.523.398	0	989.823	989.823	0	537.037	537.037	0	0	0	1.206	1.206	14																
30/06/2020	84.505	84.549	44	1.052.953	1.057.361	4.408	51	1.536.041	1.536.041	0	0	1.523.398	1.523.398	0	989.823	989.852	29	537.037	537.037	0	29	0	4.437	4.437	51																
TOTAL m3 /mes			924	182.784				33.245				12.046				3.063				856		48.210	231.138	231.994																	

Parque Tangamanga I.

DÍA	Lectura Inicial	Lectura Final	GASTO			PRESURIZACIÓN		
			m³	lps	Caudal (m³/día)	Lectura Inicial	Lectura final	Caudal (m³/día)
01-jun-20	725,505	727,152	1,647	19	1,647	725,505	725,557	52
02-jun-20	727,152	728,865	1,713	20	3,360	727,152	727,205	53
03-jun-20	728,865	730,562	1,697	20	5,057	728,865	728,920	55
04-jun-20	730,562	732,289	1,727	20	6,784	730,562	730,618	56
05-jun-20	732,289	734,309	2,020	23	8,804	732,289	732,341	52
06-jun-20	734,309	735,249	940	11	9,744	734,309	734,364	55
07-jun-20	735,249	736,385	1,136	13	10,880	735,249	735,306	57
08-jun-20	736,385	737,570	1,185	14	12,065	736,385	736,444	59
09-jun-20	737,570	740,375	2,805	32	14,870	737,570	737,626	56
10-jun-20	740,375	743,046	2,671	31	17,541	740,375	740,430	60
11-jun-20	743,046	745,102	2,056	24	19,597	743,046	743,107	61
12-jun-20	745,102	746,374	1,272	15	20,869	745,102	745,164	62
13-jun-20	746,374	748,088	1,714	20	22,583	746,374	746,437	63
14-jun-20	748,088	749,468	1,380	16	23,963	748,088	748,142	54
15-jun-20	749,468	750,912	1,444	17	25,407	749,468	749,523	55
16-jun-20	750,912	752,653	1,741	20	27,148	750,912	750,971	59
17-jun-20	752,653	754,387	1,734	20	28,882	752,653	752,710	57
18-jun-20	754,387	756,572	2,185	25	31,067	754,387	754,441	54
19-jun-20	756,572	757,715	1,143	13	32,210	756,572	756,628	56
20-jun-20	757,715	757,715	0	0	32,210	757,715	757,715	0
21-jun-20	757,715	757,715	0	0	32,210	757,715		




PII. Control y Administración de las aguas estatales

Administración de Aguas Estatales

OJO DE AGUA, VENADO, S.L.P.

El día 26 de junio del presente se recibió en esta Comisión Estatal del Agua una queja ciudadana, emitida por un grupo de vecinos de la cabecera municipal de Venado, S.L.P., en la cual nos refieren acerca de unos trabajos en la cercanía del lugar que ocupa el ojo de agua en el citado municipio para lo cual se utilizó maquinaria pesada, dichos trabajos impactaron de manera considerable, afectando el entorno natural de dicho cuerpo de agua.

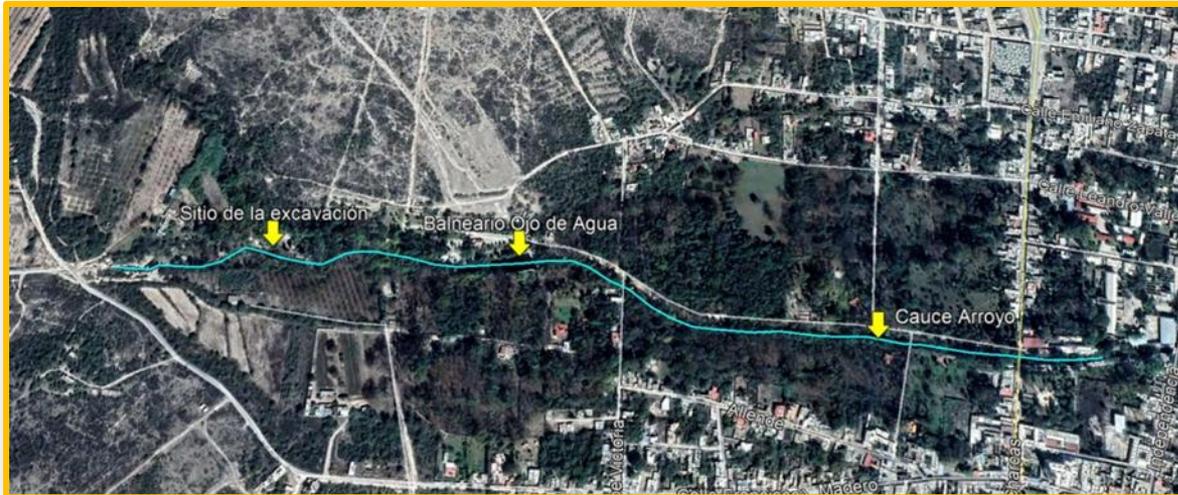

Administración de Aguas Estatales

OJO DE AGUA, VENADO, S.L.P.

Se realizó una visita y recorrido en el sitio el día 29 de junio del presente y en compañía del responsable del departamento de Agua Potable del Ayuntamiento, José Manuel Garcés, se pudo constatar acerca de los trabajos realizados por instrucción del H. Ayuntamiento. Cabe mencionar que en esta Comisión no existe registro, evidencia, tramite, validación, autorización o permiso que avale los trabajos llevados a cabo en la zona, como se establece en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, vigente. Asimismo, José Manuel Garcés indicó, en ese momento, que el H. Ayuntamiento inició la citada obra con el objetivo de construir una caseta, para que fuera utilizada por la Guardia Nacional, pero que la habían suspendido debido a que encontraron mantos freáticos muy superficiales.

Durante el mismo recorrido se atendió a representantes del grupo de ciudadanos quejosos a quienes se les explicó cuál es la jurisdicción de esta Comisión en torno al cuerpo de agua y su cauce así como el procedimiento por el cual se requerirá al Ayuntamiento la información necesaria para analizar la procedente respecto de las obras en mención.



Excavación realizada en el Ojo de Agua.



Reunión con grupo de quejosos en el sitio. (29 junio 2020).

Administración de Aguas Estatales

OJO DE AGUA, VENADO, S.L.P.

El día 07 de julio, se emitió un oficio dirigido al Presidente Municipal donde se le hace saber formalmente acerca de la suspensión de los trabajos, hasta en tanto no se reciba y evalué el proyecto completo a desarrollar en la zona mencionada. Al día de hoy, no se ha recibido en esta Comisión el proyecto para su valoración. Cabe mencionar que los trabajos en la zona están suspendidos.



Recorrido por el sitio de los trabajos. (29 junio 2020).

Administración de Aguas Estatales

Como parte de las actividades del Control y Administración de las Aguas Estatales, este bimestre se llevó a cabo la elaboración de concesiones y/o permisos para el aprovechamiento de volúmenes de agua y bienes inherentes en cuerpos de agua estatales.

PERMISOS MAYO 2020

JOSÉ LUIS OUBIÑA COUSIÑO, MUIÑO VELLO,
S.A. DE C.V.

Permiso de construcción

Construcción del acceso y salida para los vehículos de un auto-hotel por el boulevard Río Santiago.

PERMISOS JUNIO 2020

JOSE SANCHEZ HERNANDEZ, EJIDO LAS
MARGARITAS, MPIO. DE SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

Permiso Provisional

Permiso provisional (pórroga) para el aprovechamiento de aguas estatales del manantial, en el ejido Las Margaritas, mpio. de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

COMITÉ DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMUNIDAD CRUCES Y CARMONA, MEXQUITIC
DE CARMONA, S.L.P.

Permiso Provisional

Permiso provisional (pórroga) para el aprovechamiento de aguas estatales del manantial Santo Niño, en la comunidad de Cruces y Carmona, mpio. de Mexquitic de Carmona, S.L.P.


JOSE GASTON VIVAS GOVEA, REPRESENTANTE
LEGAL DESARROLLADORA PARQUE LOGISTICO
S. DE R.L. DE C.V.

Permiso de Descarga

Permiso de descarga para al disposición y descarga de los excedentes (4lps) de agua residual tratada proveniente de dos plantas de aguas residuales y que se vierten al canal pluvial La Yerbabuena, posteriormente a la zanja Damasio para depositarse finalmente en el Tanque La Lechuguilla.

Administración de Aguas Estatales

Así mismo se da atención y seguimiento a todas las solicitudes de información, apoyo, permisos y se efectúan recorridos, visitas y reuniones con la finalidad de dar una atención lo mas cercana posible. En este periodo se atendieron 44 solicitudes

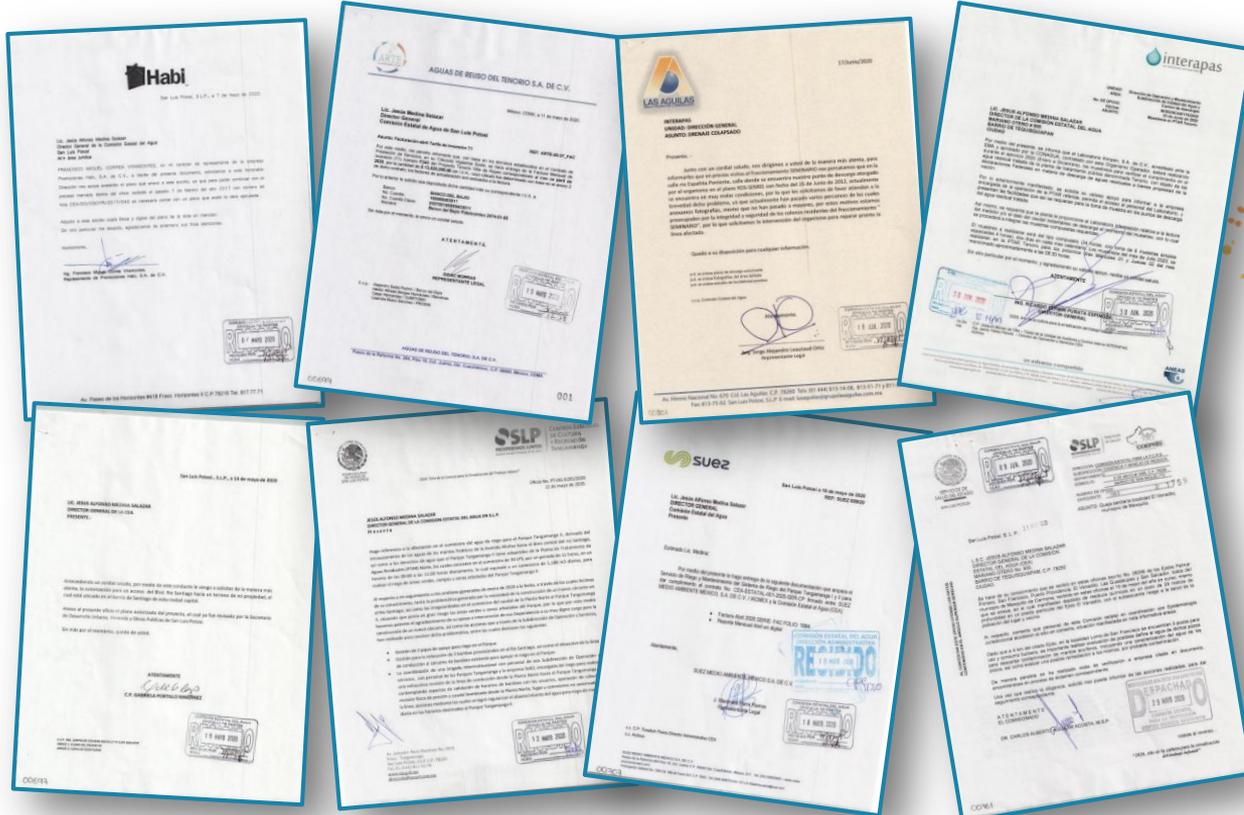

Programa Operativo 2020

Proyecto I	Clave	Definición	Actividades	Unidad de Medida de Indicador	Programación Anual						
					1er. Bim 2019	2do. Bim 2019	3er. Bim 2019	4o. Bim 2019	5to. Bim 2019	6to. Bim 2019	Meta Anual
Operación de las plantas de tratamiento concesionadas por la Comisión.	DOS-AA-PI-1	Indicadores	Toma de lecturas de medidores caseta fiscal CFE Villa de Reyes, S.L.P.	Reporte	2	2	2	2	2	2	12
	DOS-AA-PI-2		Toma de lecturas de medidores PTAR Tenorio.	Reporte	2	2	2	2	2	2	12
	DOS-AA-PI-3		Toma de lectura de medidores cárcamo de bombeo Tanque Tenorio.	Reporte	8	8	8	8	8	8	48
	DOS-AA-PI-4		Recorridos de vigilancia al cárcamo de bombeo Tanque Tenorio.	Bitácora	8	8	8	8	8	8	48
	DOS-AA-PI-5		Mantenimiento preventivo a equipos de bombeo cárcamo Tanque Tenorio	Bitácora	2	2	2	2	2	2	12
	DOS-AA-PI-6		Mantenimiento general de instalaciones de cárcamo de bombeo en Tanque Tenorio.	Bitácora	8	8	8	8	8	8	48
	DOS-AA-PI-7		Revisar y tramitar estimaciones de volúmenes de agua tratada comercializados provenientes de la PTAR Tenorio.	Reporte	2	2	2	2	2	2	12
	DOS-AA-PI-8		Trámite y gestión de cobro por venta de agua tratada a la CT Villa de Reyes, S.L.P.	Reporte	2	2	2	2	2	2	12
	DOS-AA-PI-9		Recorridos de supervisión de válvulas en canales de riego agrícola.	Reporte	8	8	8	8	8	8	48
	DOS-AA-PI-10		Facturación de operación e inversión de plantas de tratamiento concesionadas.	Factura	4	4	4	4	4	4	24
	DOS-AA-PI-11		Llenado de formatos semanales de actividades.	Reporte	8	8	8	8	8	8	48
	DOS-AA-PI-12		Trámite y gestión de pago de servicios de mantenimiento y riego de los parques Tangamanga I y II	Factura	2	2	2	2	2	2	12
	DOS-AA-PI-13		Vinculación con usuarios agrícolas para la utilización de lodos residuales aplicados como abono en tierras agrícolas de zona de riego del Tenorio.	Reporte					1		1
	DOS-AA-PI-14		Análisis de aguas residuales crudas y aguas residuales tratadas para determinar la calidad requerida por la normatividad vigente en plantas concesionadas.	Supervisión	2	2	2	2	2	2	12

